


## 4階防災無線室 機器撤去配置図

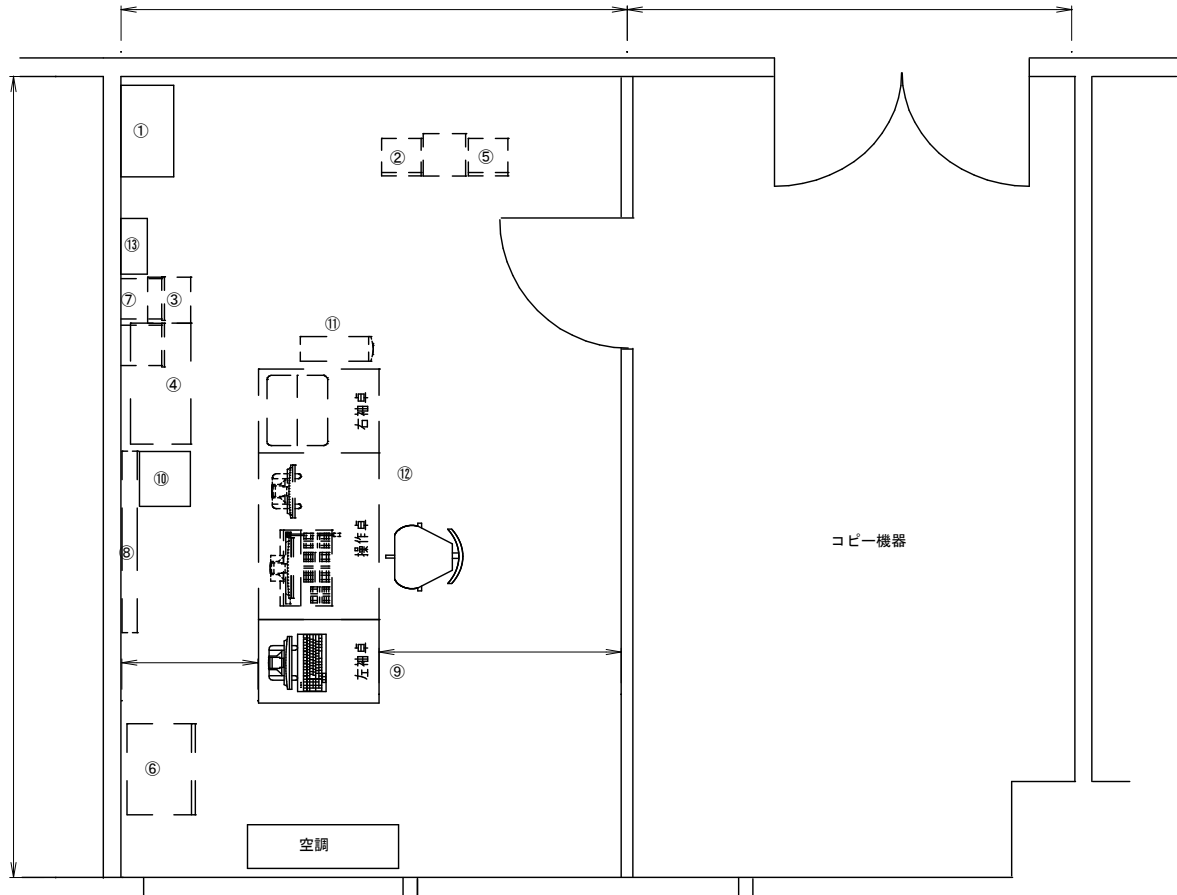

①：県防災交換機	
②：移動系無線装置	撤去
③：移動系耐雷トランス	撤去
④：移動系直流電源	撤去
⑤：既設デジタル同報系無線装置	撤去
⑥：既設デジタル同報直流電源	撤去
⑦：庁舎放送アンプ（壁面）	撤去
⑧：映像表示盤	撤去
⑨：J-ALERTⅢ	撤去
⑩：耐雷トランス	
⑪：無停電電源装置	撤去
⑫：既設デジタル同報操作卓	撤去
⑬：分電盤	